




αmions

alfawater

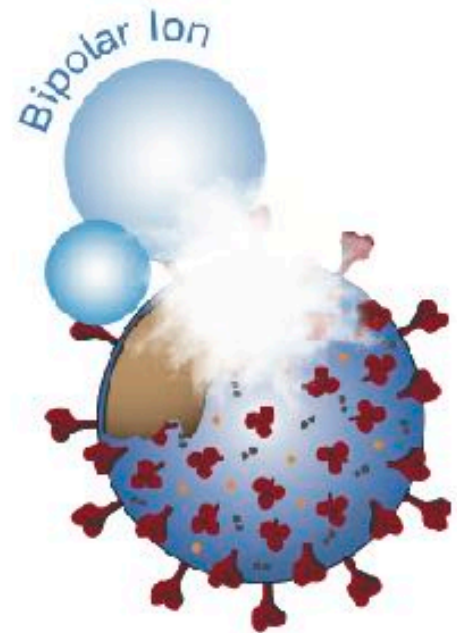

การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องฆ่าเชื้อและปรับคุณภาพอากาศ

ด้วยเทคโนโลยี Bi-Polar IONs αmions จากประเทศอิตาลี

ในห้องทำงาน อาคารสำนักงาน วันที่ทำการทดสอบ 10 มิ.ย. 2564



amorn
mongkol

ON SITE TEST : ห้องทำงาน อาคารสำนักงาน

Petrifilm TEST

การทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อแบคทีเรียในห้องทำงาน

อุปกรณ์ : Petrifilm RAC 6 sets (ทดสอบแบคทีเรีย)

บริเวณที่ทำการทดสอบ : โต๊ะรับแขก และ ห้องเลขาผู้บริหาร

รุ่นที่ทำการทดสอบ : AWIONS TOWER 2 เครื่อง



TOWER
90 cb.m.
2.2 W/h



ON SITE TEST : ห้องทำงาน อาคารสำนักงาน

Petrifilm TEST


ผลการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
ในห้องทำงาน อาคารสำนักงาน

ระดับ Bi-Polar Ions

เริ่มเปิดเครื่อง AWIONS 11.10 น. วันที่ 10 / 6 / 2021

ปริมาณ Positive - Negative ไอออน ก่อน/หลัง เปิดเครื่องอาเวียนส์

ชั่วโมงที่	0	2
วันที่	10 มิ.ย. 64	10 มิ.ย. 64
จุดที่ / เวลา	11:00 น.	13:00 น.
ห้องทำงาน (Positive)	450	10,600
ห้องทำงาน (Negative)	520	9,870
ห้องเลขา (Positive)	470	18,030
ห้องเลขา (Negative)	430	10,260

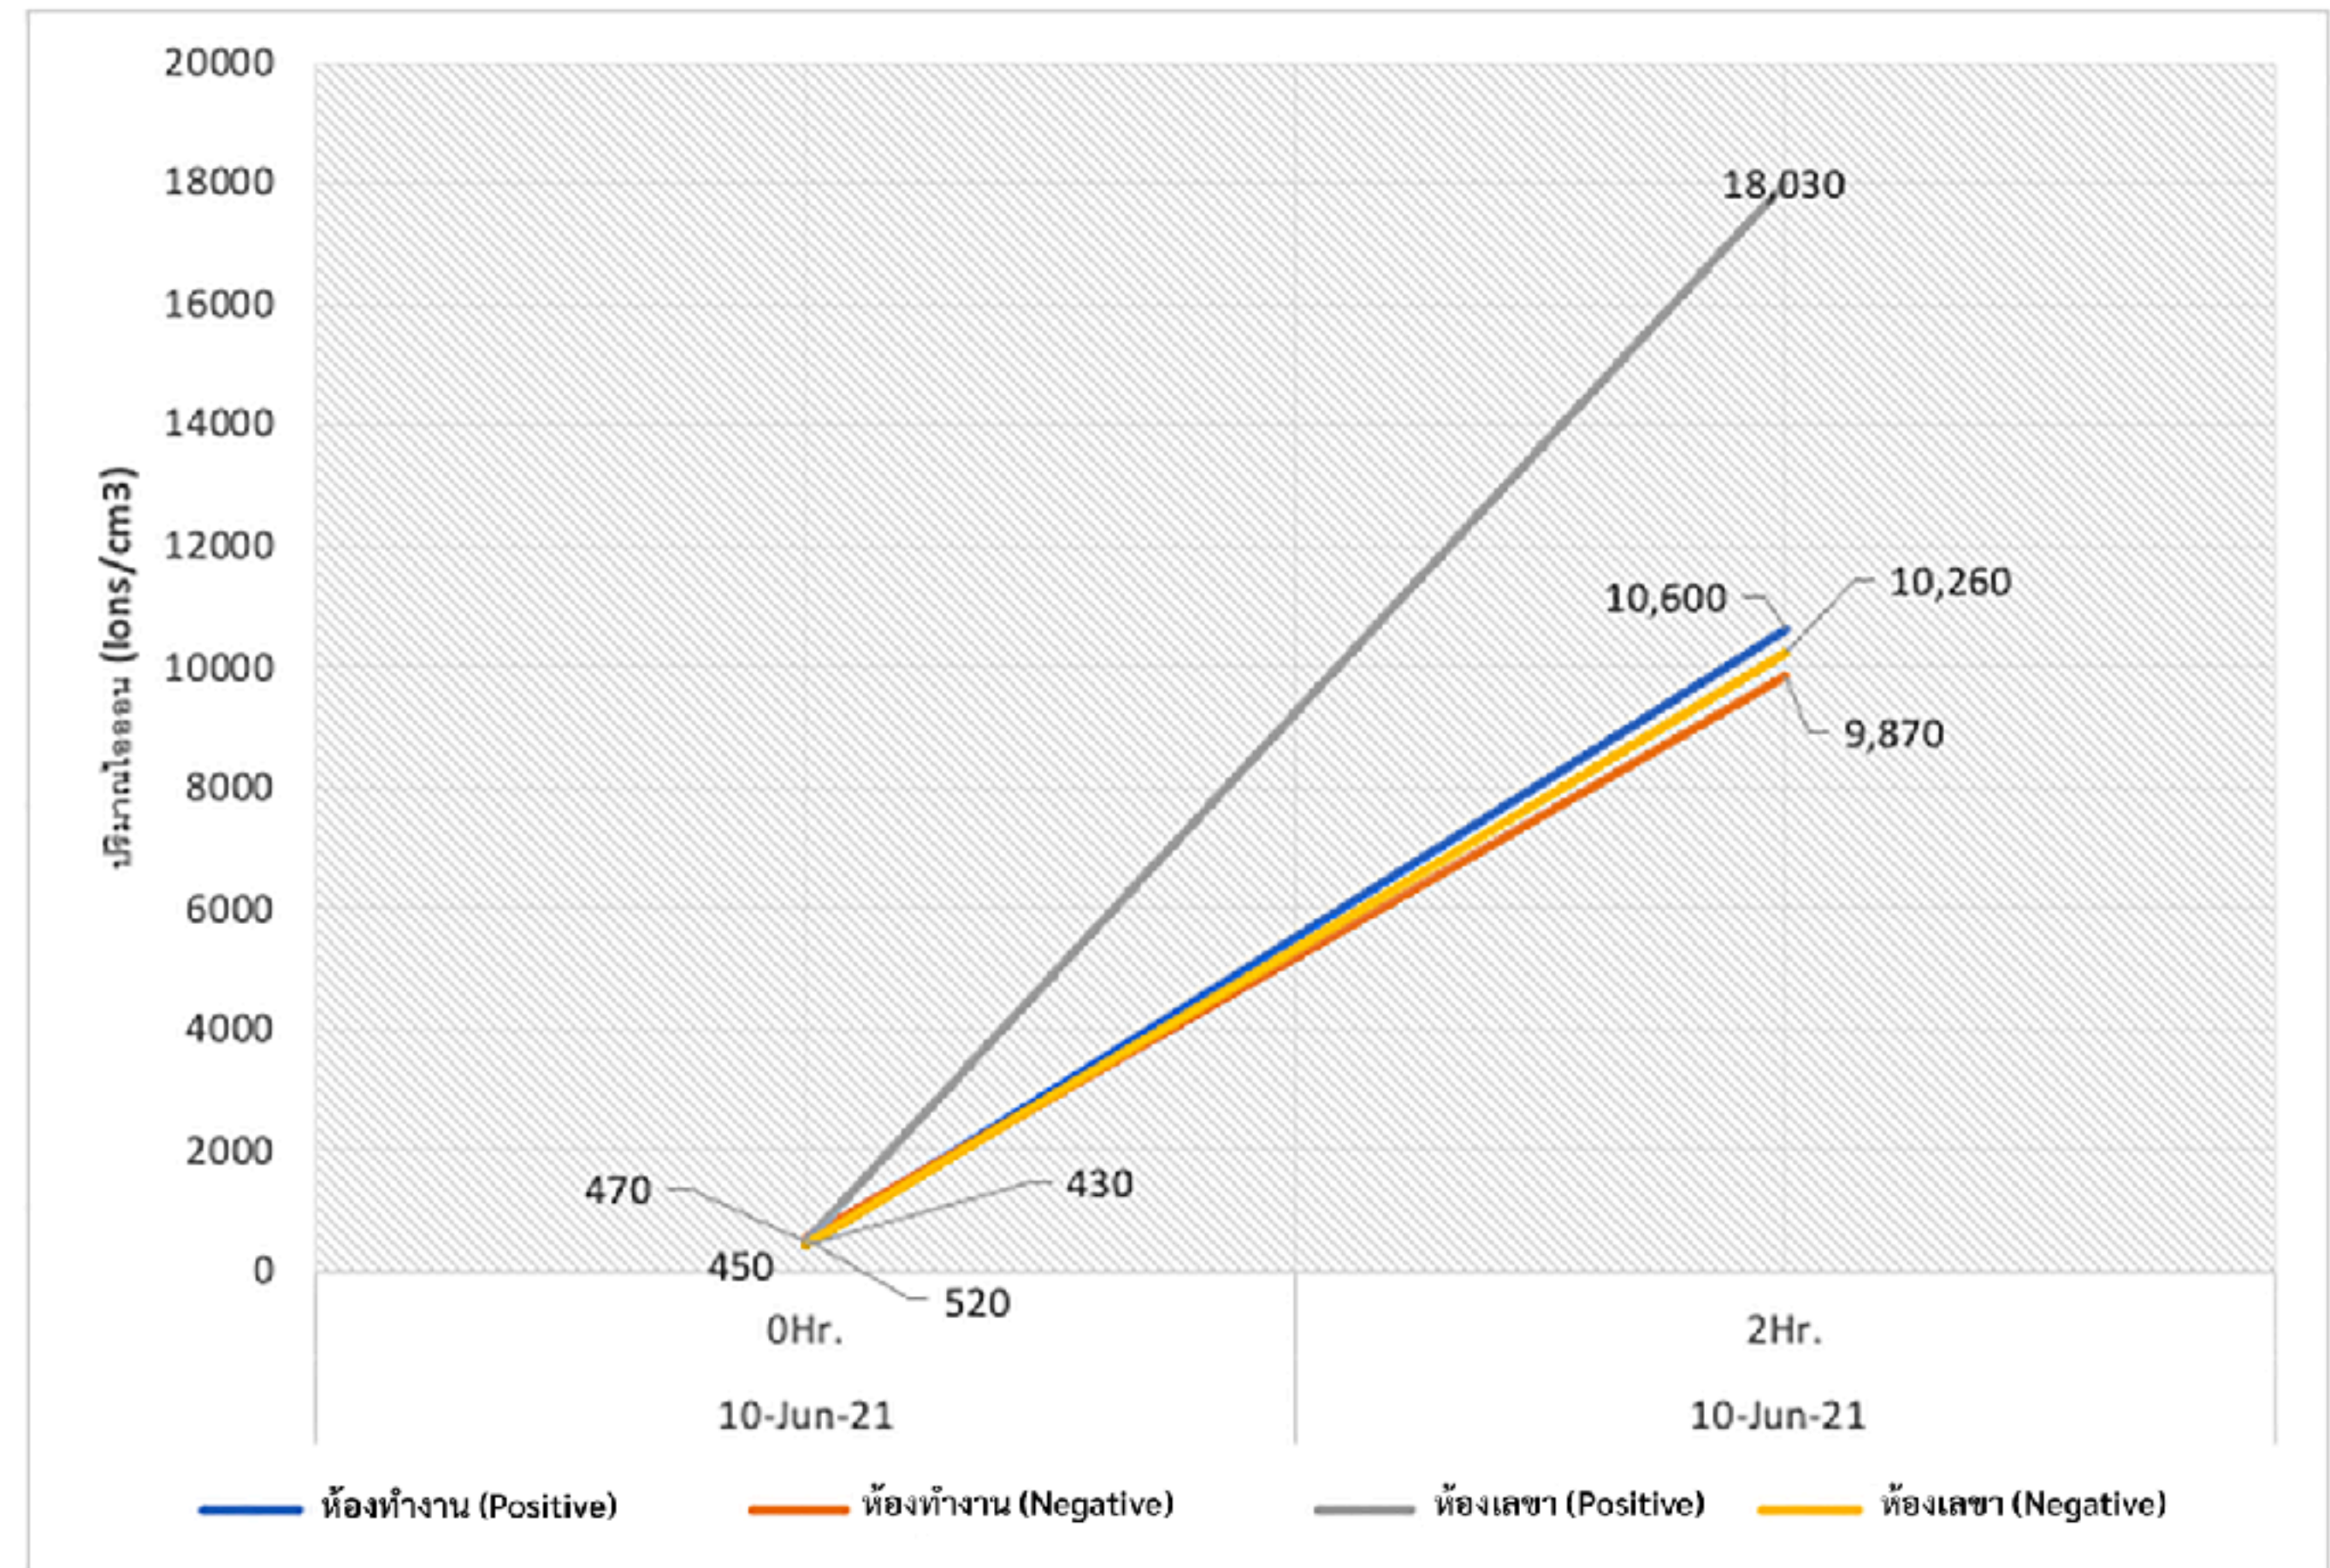

ON SITE TEST : ห้องทำงาน อาคารสำนักงาน

Petrifilm TEST ผลการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อแบคทีเรียในห้องทำงาน

ชั่วโมงที่ 0 ----> เก็บเชื้อแบคทีเรียก่อนเปิดเครื่อง AWIONS

ชั่วโมงที่ 2 ----> เก็บเชื้อแบคทีเรียหลังเปิดเครื่อง AWIONS แล้ว 2 ชั่วโมง

KPI


ห้องทำงาน - โต๊ะรับแขก
(แบคทีเรียจากธรรมชาติ)



ชั่วโมงที่ 0




หลังเปิดโอเอวียนส์ 2 ชั่วโมง

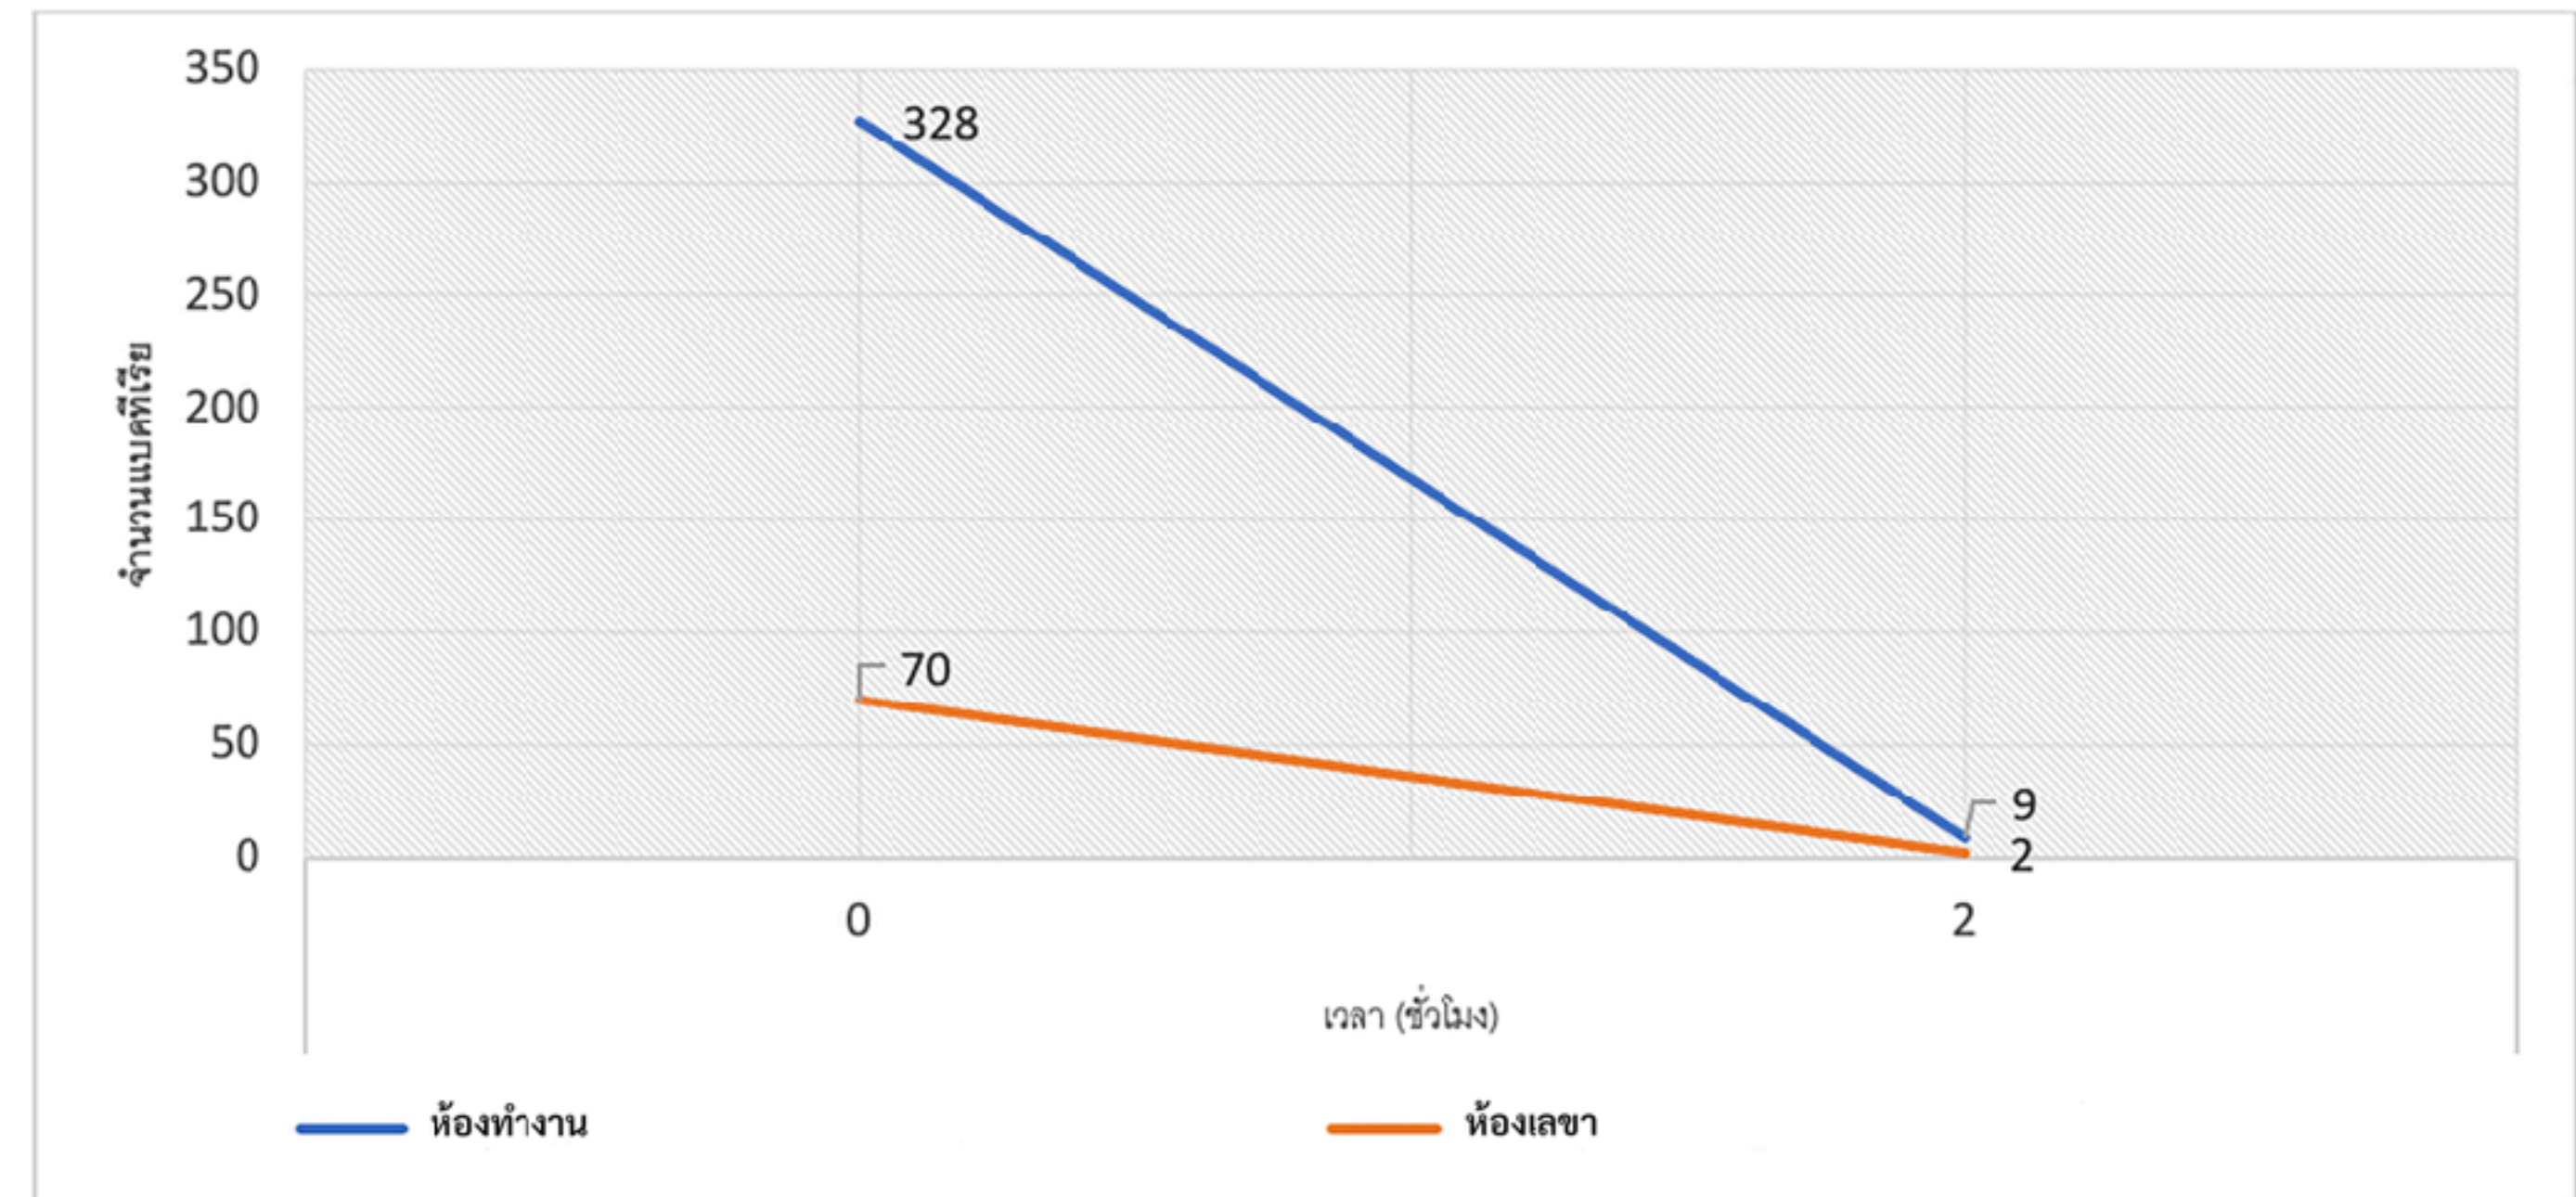

KNOK

ห้องเลขที่ - โต๊ะทำงาน
(แบคทีเรียจากธรรมชาติ)

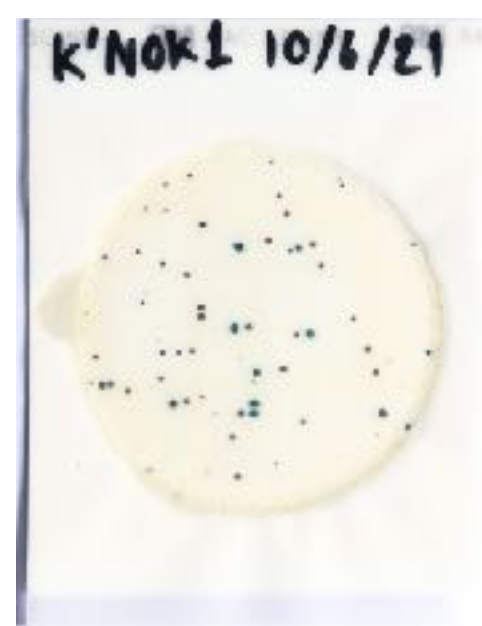

ชั่วโมงที่ 0



หลังเปิดโอเอวียนส์ 2 ชั่วโมง

จุดเก็บตัวอย่าง	เวลา (ชั่วโมง)	
	0	2
ห้องทำงาน (บนโต๊ะรับแขก)	328	9
ห้องเลขที่ (บนโต๊ะทำงาน)	70	2